




160008220361



(2019) 国认监认字 (089) 号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4463

报告编号: 2020WT0568-1

Report No.: _____

检 验 报 告

TEST REPORT

产品名称:

铜铝复合排

Name of products:

型号规格:

100×10×2000

Type Specification:

委托人:

烟台孚信达双金属股份有限公司

Consign Unit:

检验类别:

委托试验

Kind of test:

国家电控配电设备质量监督检验中心

China National Center for Quality Supervision and Test of
Electrical Control and Distribution Equipment (CCDT)

天津天传电控设备检测有限公司

Tianjin Tianchuan Electric Control Equipment Test Co.,Ltd.

检验报告

报告编号: 2020WT0568-1

共 8 页 第 1 页

产品名称	铜铝复合排			商标	/
型号规格	100×10×2000			检验类别	委托试验
主要技术数据	规格: 100×10×2000				
委托人	烟台孚信达双金属股份有限公司				
委托人地址	山东省烟台市牟平区武五路 575 号				
生产单位	烟台孚信达双金属股份有限公司				
生产单位地址	山东省烟台市牟平区武五路 575 号				
抽样地点	/			抽样日期	/
抽样者	/	抽样基数	/	抽样数量	/
送样者	兰占军	样品数量	1	到样日期	2020 年 06 月 28 日
样品编号	2020WM0046	样品状态	良好	生产日期	/
检验地点	天津市东丽开发区信通路 6 号				
检验依据	DL/T 247-2012 《输变电设备用铜包铝母线》 GB/T 30586-2014 《连铸轧制铜包铝扁棒、扁线》				
检验日期	2021 年 02 月 03 日至 2021 年 08 月 06 日				
检验结论	经 1 项试验验证, 第 1 项检测结果为实测值 签发日期: 2021 年 08 月 09 日 				
备注	检验依据中 GB/T 30586-2014 《连铸轧制铜包铝扁棒、扁线》未在认可范围内。				

主检: 王建全

审核: 李新男

签发: 张欣

检验报告

报告编号: 2020WT0568-1

共 8 页 第 2 页

[illegible]

检 验 报 告

报告编号: 2020WT0568-1

共 8 页 第 3 页

载流量试验(1)

试验日期: 2020 年 11 月 10 日

样品编号: 2020WM0046

检验依据: DL/T 247-2012 5.3、GB/T 30586-2014 4.12

试验设备名称/编号: 恒流源/FZ-39; 温度巡检仪/15-36; 温湿度表/18-05; 空盒气压表/15-53

一、试验情况:

试验对象: ☒ 整机 ☐ 样块/零部件 (描述具体名称: /)

环境温度: 18℃ 相对湿度: 40% 大气压: 102.7kpa

试验电流值: AC1730A

连接母排尺寸: 100×5×4mm

母排放置方式: 竖直

母排离地高度: 1m

温升 (K)								
测试点 编号	允许值	实测值						
		3	4	5	6	7	8	9
	≤50	32.7	45.1	49.0	49.6	48.4	43.8	35.6

温升测试示意图见第 6 页。

以下空白。

二、结论: 实测。

检 验 报 告

报告编号: 2020WT0568-1

共 8 页 第 4 页

载流量试验(2)	试验日期: 2020 年 11 月 13 日
	样品编号: 2020WM0046

检验依据: DL/T 247-2012 5.3、GB/T 30586-2014 4.12

试验设备名称/编号: 恒流源/FZ-39; 温度巡检仪/15-36; 温湿度表/18-05; 空盒气压表/15-53

一、试验情况:

试验对象: ☒ 整机 ☐ 样块/零部件 (描述具体名称: /)

环境温度: 19℃ 相对湿度: 38% 大气压: 102.6kpa

试验电流值: AC1955A

连接母排尺寸: 100×5×4mm

母排放置方式: 竖直

母排离地高度: 1m

温升 (K)								
测试点 编号	允许值	实测值						
		3	4	5	6	7	8	9
	≤65	42.1	58.8	64.3	64.8	63.1	55.7	43.1

温升测试示意图见第 6 页。

以下空白。

二、结论: 实测。

检 验 报 告

报告编号: 2020WT0568-1

共 8 页 第 5 页

载流量试验(3)

试验日期: 2020 年 11 月 18 日

样品编号: 2020WM0046

检验依据: DL/T 247-2012 5.3、GB/T 30586-2014 4.12

试验设备名称/编号: 恒流源/FZ-39; 温度巡检仪/15-36; 温湿度表/18-05; 空盒气压表/15-53

一、试验情况:

试验对象: ☒ 整机 ☐ 样块/零部件 (描述具体名称: /)

环境温度: 19℃ 相对湿度: 56% 大气压: 100.4kpa

试验电流值: AC2140A

连接母排尺寸: 100×5×4mm

母排放置方式: 竖直

母排离地高度: 1m

温升 (K)								
测试点 编号	允许值	实测值						
		3	4	5	6	7	8	9
	≤75	48.2	68.4	74.8	74.5	71.6	62.4	47.5

温升测试示意图见第 6 页。

以下空白。


二、结论: 实测。

检 验 报 告

报告编号: 2020WT0568-1

共 8 页 第 6 页

温升示意图

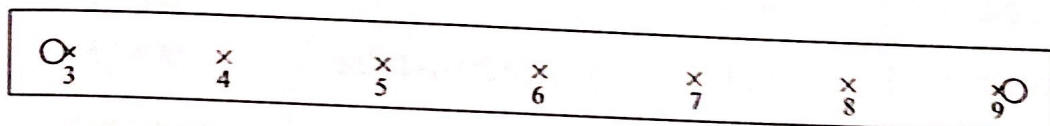

以下空白。

报告编号: 2020WT0568-1

试验仪器设备清单

CCDT.02.01-2016-V.02


卷之五

检验报告

报告编号: 2020WT0568-1

共 8 页 第 8 页

样品照片

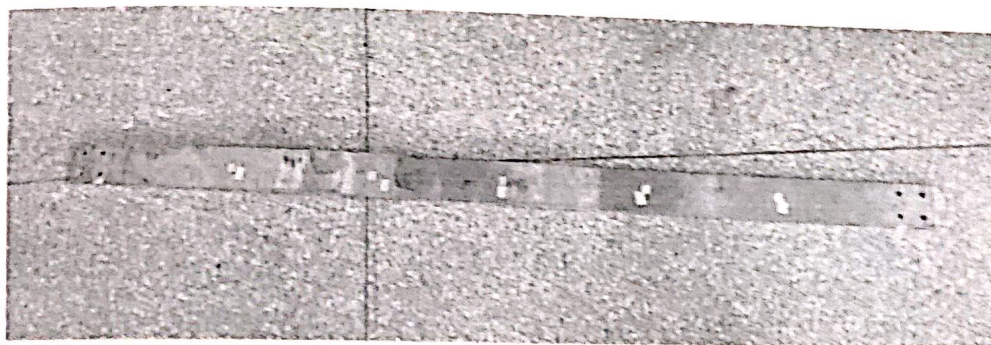

以下空白。

注 意 事 项

- 1、报告无“检验检测专用章”或检验检测单位公章无效。
- 2、复制报告未加盖“检验检测专用章”或检验检测单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、签发人签章无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、检验结果只与所试样品有关。
- 6、被检样品,除正当损耗不退外, 其余按有关规定处理。
- 7、本报告部分复制无效。
- 8、本报告如有异议, 请于收到报告之日起十五天内提出。

单位地址:	天津市东丽开发区信通路 6 号	邮政编码:	300300
电 话:	022-84376026	传 真:	022-84376023
Address:	No.6 ,Xintong Road Dongli Development District Tianjin China	Post code:	300300
Tel:	022-84376026	Fax:	022-84376023